




รายงานสรุปผลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แหล่งข้อมูล: ผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายใต้โครงการฯ ที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบข้อมูล: เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 204 ตัวอย่าง

จำนวนตัวอย่างผ่าน 52 ตัวอย่าง


จำนวนตัวอย่างไม่ผ่าน 152 ตัวอย่าง

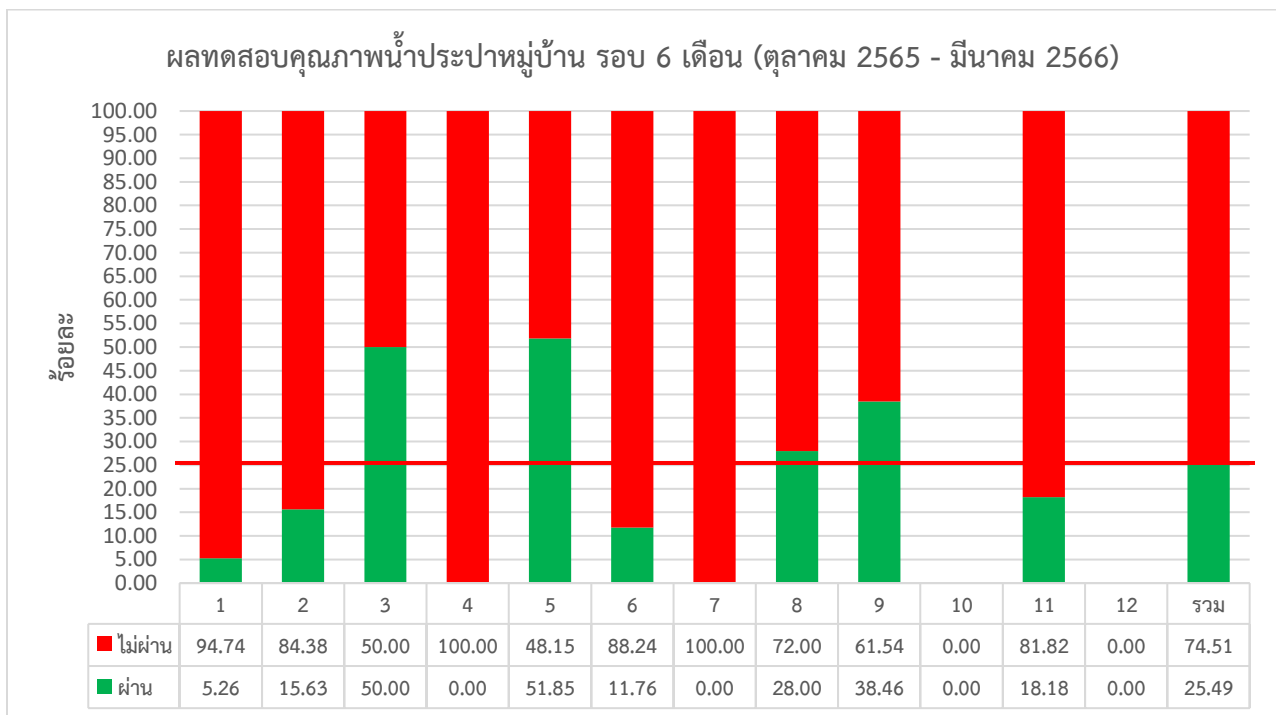

สรุปได้ว่า คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม 2566 ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ร้อยละ 25.5 (จำนวนตัวอย่างที่ได้รับทั้งหมด 204 ตัวอย่าง) ซึ่งเขตสุขภาพที่ 3 5 8 และ 9 มีคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานฯ ผ่านเกณฑ์ฯ เป้าหมายพื้นฐานร้อยละ 25 ส่วนเขตสุขภาพที่ 3 5 และ 9 มีคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานฯ ผ่านเกณฑ์ฯ เป้าหมายขั้นสูงร้อยละ 30

ภาคผนวก 1


ผลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จำแนกรายพารามิเตอร์ (ผ่าน,ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ)
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

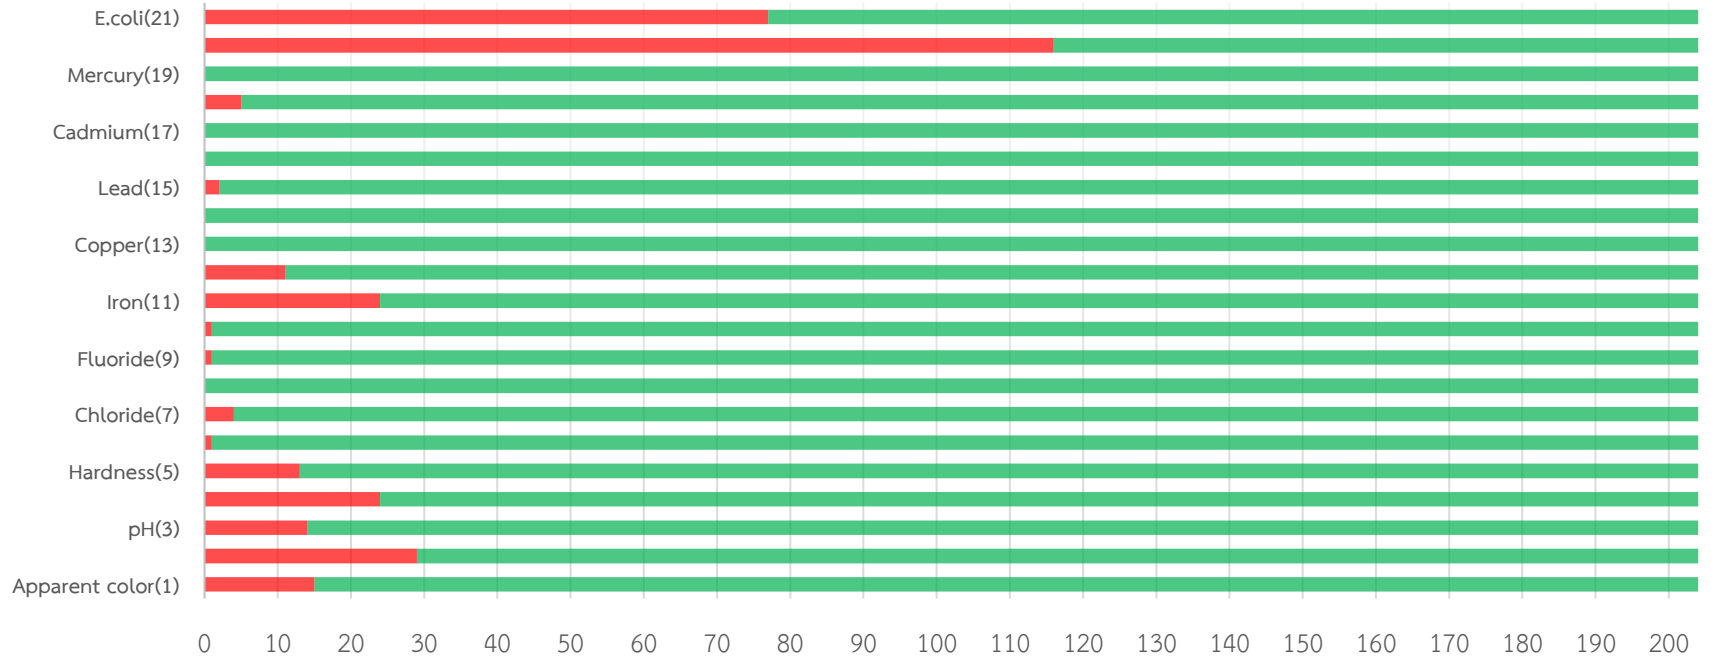

	Apparent color(1)	Turbidity(2)	pH(3)	TDS(4)	Hardness(5)	Sulfate(6)	Chloride(7)	Nitrate(8)	Fluoride(9)	Nitrite(10)	Iron(11)	Manganese(12)	Copper(13)	Zinc(14)	Lead(15)	Total chromium(16)	Cadmium(17)	Arsenic(18)	Mercury(19)	Coliforms(20)	E.coli(21)
■ ไม่ผ่าน	15	29	14	24	13	1	4	0	1	1	24	11	0	0	2	0	0	5	0	116	77
■ ผ่าน	189	175	190	180	191	203	200	204	203	203	180	193	204	204	202	204	204	199	204	88	127

แหล่งข้อมูล: สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ภาคผนวก 2

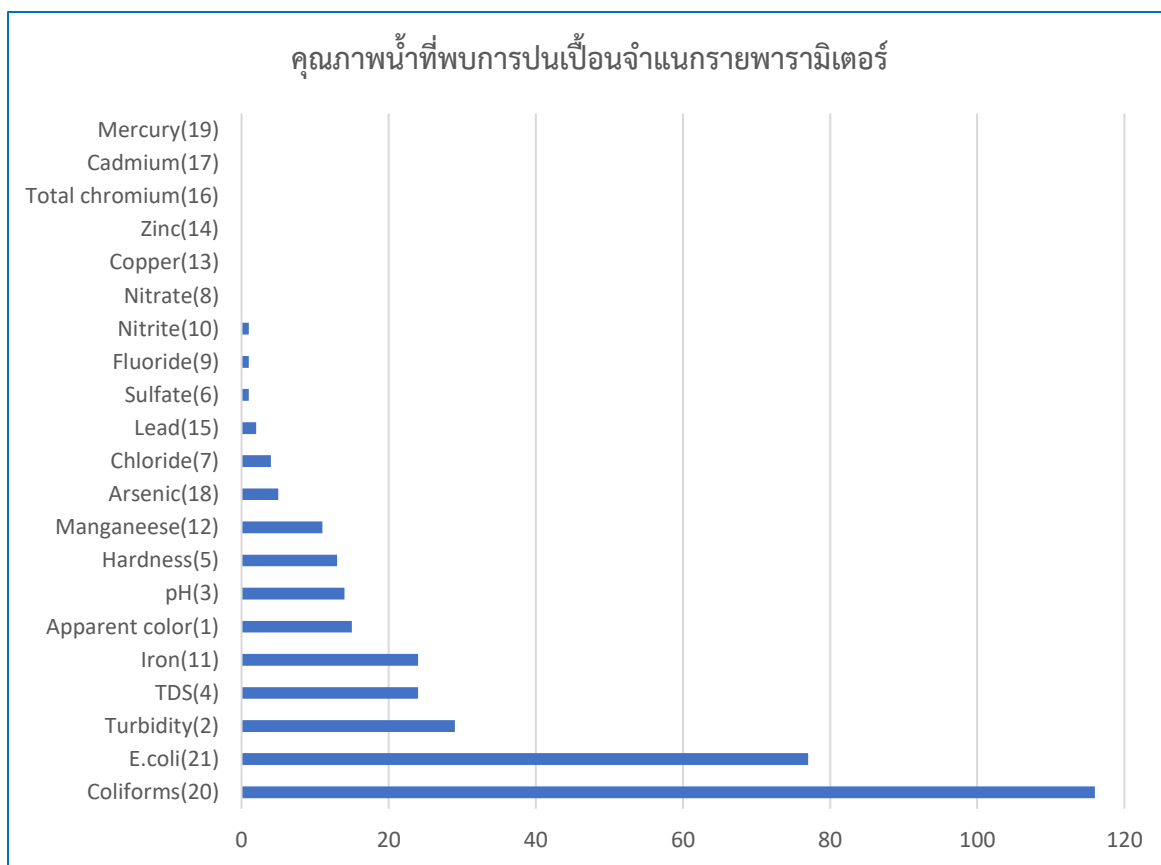

แหล่งข้อมูล: สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

คณะที่ปรึกษา

- | | | |
|-----------------|-------------------|---|
| 1. นายสุวรรณชัย | วัฒนายิ่งเจริญชัย | อธิบดีกรมอนามัย |
| 2. นายอรรถพล | แก้วสัมฤทธิ์ | รองอธิบดีกรมอนามัย |
| 3. นายสมศักดิ์ | ศิริวนารังสรรค์ | ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาล
อาหารและน้ำ |

ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. นายรัชชพงศ์ ดำรงพิงคสกุล | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| 2. น.ส.ปาริชาติ สร้อยสูงเนิน | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| 3. นางสาวดรุณี สีสุดโท | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวเอมอร ชันมี | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| 5. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ | |

หมายเหตุ:สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2590 4606, 0 2590 4607 โทรสาร : 0 2590 4186, 0 2590 4188

Website: <http://foodsan.anmai.moph.go.th>

Facebook Fan page: สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

(<http://www.facebook.com/foodandwatersanitation>)