




รายงานสรุปผลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

แหล่งข้อมูล: ผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายใต้โครงการฯ ที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบข้อมูล: เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

จำนวนตัวอย่างทั้งหมด **576** ตัวอย่าง

จำนวนตัวอย่างผ่าน **158** ตัวอย่าง


จำนวนตัวอย่างไม่ผ่าน **418** ตัวอย่าง

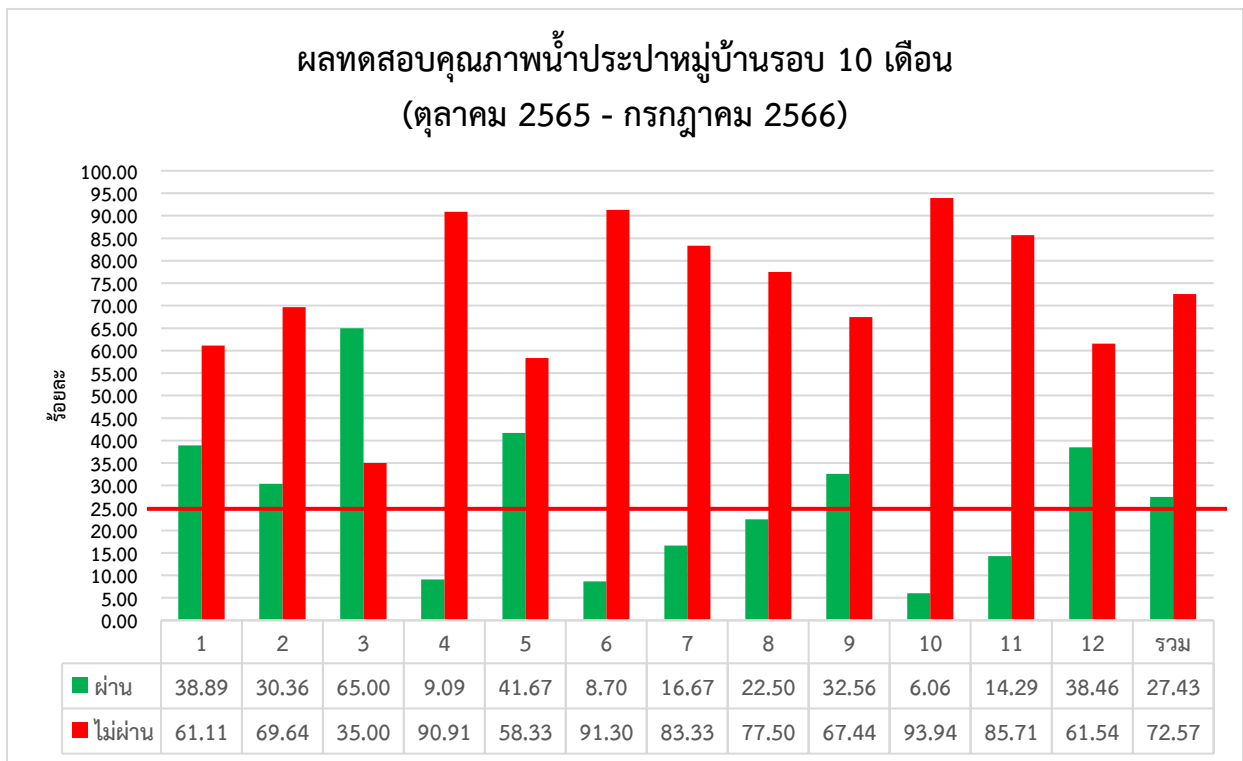

สรุปได้ว่า คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านรอบ 10 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2566 ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ร้อยละ **27.4** (จำนวนตัวอย่างที่ได้รับทั้งหมด 576 ตัวอย่าง) ซึ่งเขตสุขภาพที่ 1 2 3 5 9 และ 12 มีคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานฯ ผ่านเกณฑ์ฯ เป้าหมายขึ้นสูงร้อยละ 30

ภาคผนวก 1


ผลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จำแนกรายพารามิเตอร์(ผ่าน,ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ
รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566)

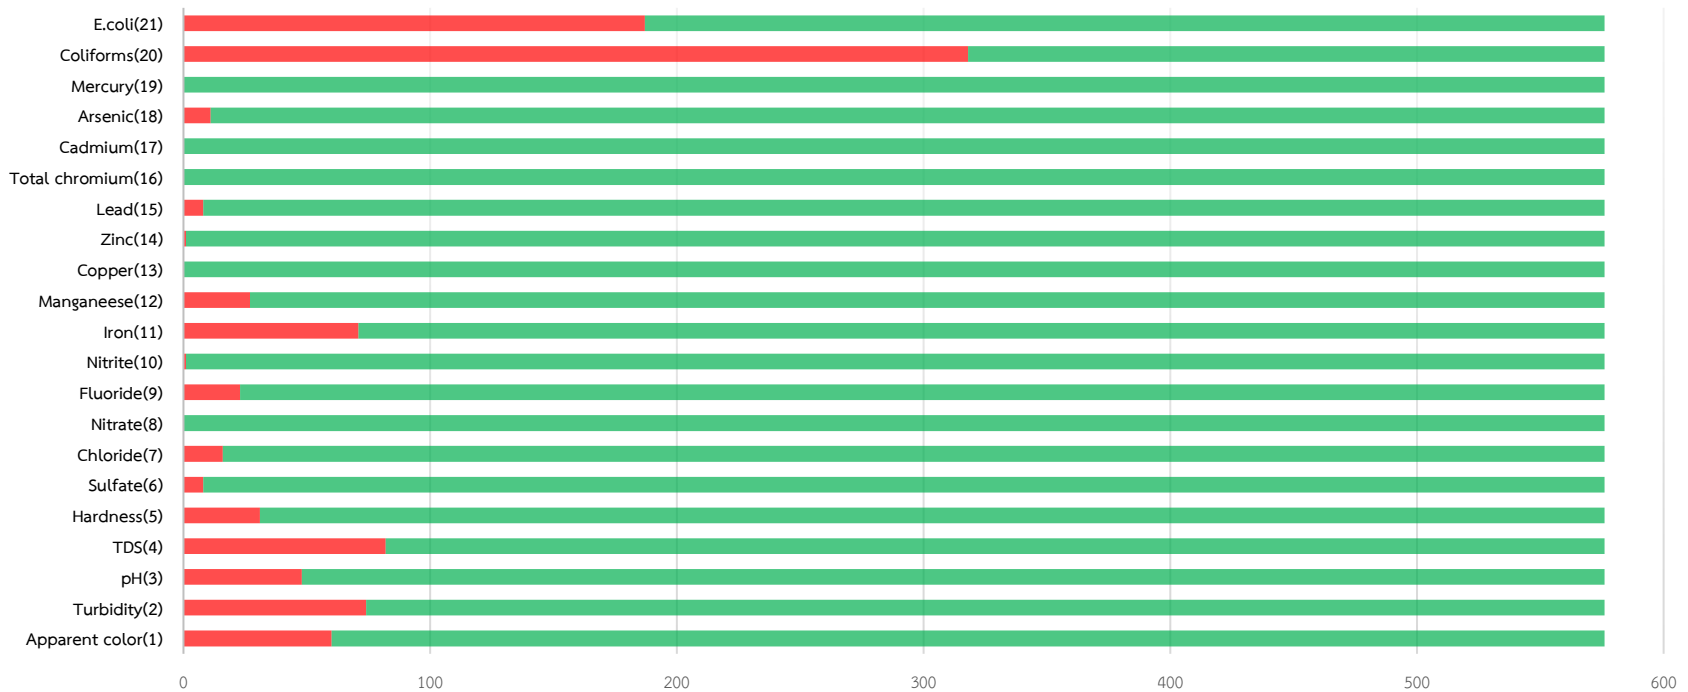

	Apparent color(1)	Turbidity (2)	pH(3)	TDS(4)	Hardness (5)	Sulfate(6)	Chloride(7)	Nitrate(8)	Fluoride(9)	Nitrite(10)	Iron(11)	Manganese(12)	Copper(13)	Zinc(14)	Lead(15)	Total chromium(16)	Cadmium(17)	Arsenic(18)	Mercury(19)	Coliforms (20)	E.coli(21)
■ ไม่ผ่าน	60	74	48	82	31	8	16	0	23	1	71	27	0	1	8	0	0	11	0	318	187
■ ผ่าน	516	502	528	494	545	568	560	576	553	575	505	549	576	575	568	576	576	565	576	258	389

แหล่งข้อมูล: สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ภาคผนวก 2

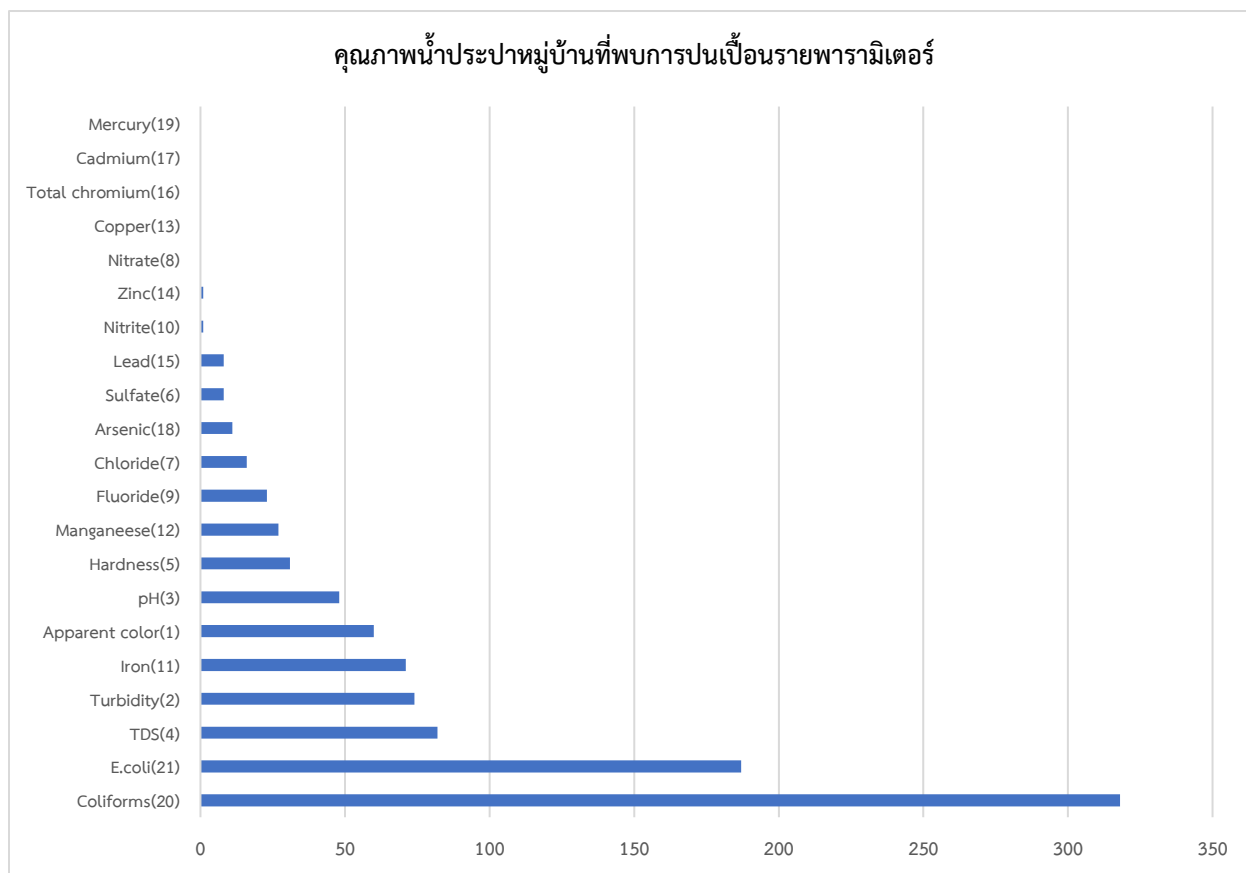

แหล่งข้อมูล: สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

คณะที่ปรึกษา

- | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุวรรณชัย | วัฒนายิ่งเจริญชัย | อธิบดีกรมอนามัย |
| 2. นายอรรถพล | แก้วสัมฤทธิ์ | รองอธิบดีกรมอนามัย |
| 3. นางสุธิดา | อุทะพันธุ์ | ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ |

ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. นายรัชชพงศ์ ดำรงพิงคสกุล | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| 2. น.ส.ปาริชาติ สร้อยสูงเนิน | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| 3. นางสาวดรุณี สีสุโต | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวเอมอร ชันมี | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| 5. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ | |

หมายเหตุ:สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2590 4606, 0 2590 4607 โทรสาร : 0 2590 4186, 0 2590 4188

Website: <http://foods.anmai.moph.go.th>

Facebook Fan page: สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

(<http://www.facebook.com/foodandwatersanitation>)