

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค EHA 2000



เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี



COMPANY LOGO

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร



นายไพศาล ปีตาภา
นายกเทศมนตรี



นายศักดิ์ ราชธรรมกุล
รองนายกเทศมนตรี



นายสมพงษ์ สุพรรณ
รองนายกเทศมนตรี



นางสมหมาย สิงห์รัตน์
รองนายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร



นายชาวลิต ชมภูบุตร
เลขานุการ



จ.ส.ต.บุญประสงค์ ลีลา
เลขานุการ



นายอุบลศักดิ์ สารเสนา
ที่ปรึกษานายก

การกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร สู่การพัฒนาองค์กร

วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนา สร้างความก้าวหน้า เพื่อบ้านเกิด”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- 1 การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- 2 พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
- 3 พัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุม 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษาก้าวหน้า พัฒนางานบริการสาธารณสุข
จัดระเบียบชุมชน รักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การยกระดับคุณภาพระบบบริการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

- ขั้นตอนที่ 1 การประชุม สำรวจปัญหา ความต้องการของประชาชน
- ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จากการรวบรวมประเด็นปัญหาตามความต้องการของประชาชน
- ขั้นตอนที่ 3 จัดกิจกรรม/ระบบบริการและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ขั้นตอนที่ 4 มีการติดตามประเมินความพึงพอใจ เพื่อพัฒนาระบบบริการและกิจกรรมให้มีคุณภาพ



แรงจูงใจในการเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพ

1. ยกระดับคุณภาพการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้
มีคุณภาพ
2. เป็นที่ยอมรับในองค์กร
3. เป็นหลักประกันให้ประชาชนในการได้รับการ
บริการอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

กระบวนการดำเนินงานตามระบบ EHA

การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค



มีการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2. สำนักงานการประปาพิบูลมังสาหาร
3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร
4. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
5. เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
6. อสม. / กรรมการชุมชน
7. ครูผู้ดูแลงานอนามัยโรงเรียน สังกัดเทศบาลฯ
8. อย.น้อย



สำนักงานการประปาพิบูลมังสาหาร



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร



โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
COMPANY LOGO



โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร



เจ้าหน้าที่เทศกิจ



อสม. / กช



ครูผู้ดูแลงานด้านโภชนาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
COMPANY LOGO



เครือข่าย

ข่าย

ของ

เรา



น้ำประปาดื่มได้

ภารกิจหลัก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
และเครือข่ายมีหน้าที่ในการประสานความร่วมมือในการออกตรวจ ติดตาม ฝ้าระวัง
มีการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกไตรมาส



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

รายงานผลเลขที่: กป.พช08030954

หมายเลขปฏิบัติการที่: 0854-0307-001 ถึง 0854-0307-008

หน่วยงานที่ตั้ง: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร

วันที่: 15 มีนาคม 2554

วันที่รับตัวอย่าง: 15 มีนาคม 2554

วันที่วิเคราะห์: 22 - 31 มีนาคม 2554

ผลการทดสอบเบื้องต้นเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบแล้ว ซึ่งนำไปโฆษณาคุณภาพน้ำ และนำค่าบางรายการทดสอบเฉพาะตัวอย่าง: โดยไม่ได้วิเคราะห์ตามระเบียบหลักเกณฑ์การตรวจปฏิบัติการ

รายการวิเคราะห์	หน่วย	ผลการวิเคราะห์ 0854-0307-001	ผลการวิเคราะห์ 0854-0307-002	มาตรฐาน น้ำดื่ม	มาตรฐาน น้ำประปา
คุณสมบัติทางกายภาพ					
สี	PCo unit	15	13	-	15
ความขุ่น	NTU	3.1	3.7	-	5
ความเค็มรวม	mg/L	7.27	6.56	5.0 - 9.0	6.5 - 8.5
การนำไฟฟ้า	µS/cm	346	348	-	-
คุณสมบัติทางเคมี					
ปริมาณสารละลายออกซิเจน	mg/L	-	194	-	600
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	mg/L	68	70	-	300
ความกระด้างชั่วคราว as CaCO ₃	mg/L	68	52	-	-
ความกระด้างถาวร as CaCO ₃	mg/L	18	18	-	-
อัตราไนโตรเจนทั้งหมด as CaCO ₃	mg/L	68	52	-	-
คลอรีน	mg/L	70	75	-	250
คลอรีนคงเหลือ	mg/L	-	1.00	-	-
เหล็ก	mg/L	0.18	0.20	-	0.3
แมงกานีส	mg/L	0.17	0.14	1.0	0.4
ทองแดง	mg/L	-	0.01	-	2.0
สังกะสี	mg/L	-	ml	-	3.0
ซีลีเนียม	mg/L	-	9.2	-	230
ไนเตรต as NO ₃	mg/L	-	0.12	-	50

สำเนาออกต้อง
นายสมชาย นิตวิริยะกุล
หัวหน้างาน ร. รพ.ค.ค.

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

รายงานผลเลขที่: กป.พช08030954

หมายเลขปฏิบัติการที่: 0854-0307-001 ถึง 0854-0307-008

หน่วยงานที่ตั้ง: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร

วันที่: 15 มีนาคม 2554

วันที่รับตัวอย่าง: 15 มีนาคม 2554

วันที่วิเคราะห์: 22 - 31 มีนาคม 2554

ผลการทดสอบเบื้องต้นเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบแล้ว ซึ่งนำไปโฆษณาคุณภาพน้ำ และนำค่าบางรายการทดสอบเฉพาะตัวอย่าง: โดยไม่ได้วิเคราะห์ตามระเบียบหลักเกณฑ์การตรวจปฏิบัติการ

รายการวิเคราะห์	หน่วย	ผลการวิเคราะห์ 0854-0307-001	ผลการวิเคราะห์ 0854-0307-002	มาตรฐาน น้ำดื่ม	มาตรฐาน น้ำประปา
คุณสมบัติทางกายภาพ					
สี	PCo unit	15	13	-	15
ความขุ่น	NTU	3.1	3.7	-	5
ความเค็มรวม	mg/L	7.27	6.56	5.0 - 9.0	6.5 - 8.5
การนำไฟฟ้า	µS/cm	346	348	-	-
คุณสมบัติทางเคมี					
ปริมาณสารละลายออกซิเจน	mg/L	-	194	-	600
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	mg/L	68	70	-	300
ความกระด้างชั่วคราว as CaCO ₃	mg/L	68	52	-	-
ความกระด้างถาวร as CaCO ₃	mg/L	18	18	-	-
อัตราไนโตรเจนทั้งหมด as CaCO ₃	mg/L	68	52	-	-
คลอรีน	mg/L	70	75	-	250
คลอรีนคงเหลือ	mg/L	-	1.00	-	-
เหล็ก	mg/L	0.18	0.20	-	0.3
แมงกานีส	mg/L	0.17	0.14	1.0	0.4
ทองแดง	mg/L	-	0.01	-	2.0
สังกะสี	mg/L	-	ml	-	3.0
ซีลีเนียม	mg/L	-	9.2	-	230
ไนเตรต as NO ₃	mg/L	-	0.12	-	50

สำเนาออกต้อง
นายสมชาย นิตวิริยะกุล
หัวหน้างาน ร. รพ.ค.ค.

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

รายงานผลเลขที่: กป.พช08030954

หมายเลขปฏิบัติการที่: 0854-0307-001 ถึง 0854-0307-008

หน่วยงานที่ตั้ง: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร

วันที่: 15 มีนาคม 2554

วันที่รับตัวอย่าง: 15 มีนาคม 2554

วันที่วิเคราะห์: 22 - 31 มีนาคม 2554

ผลการทดสอบเบื้องต้นเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบแล้ว ซึ่งนำไปโฆษณาคุณภาพน้ำ และนำค่าบางรายการทดสอบเฉพาะตัวอย่าง: โดยไม่ได้วิเคราะห์ตามระเบียบหลักเกณฑ์การตรวจปฏิบัติการ

รายการวิเคราะห์	หน่วย	ผลการวิเคราะห์ 0854-0307-001	ผลการวิเคราะห์ 0854-0307-002	มาตรฐาน น้ำดื่ม	มาตรฐาน น้ำประปา
คุณสมบัติทางกายภาพ					
สี	PCo unit	15	13	-	15
ความขุ่น	NTU	3.1	3.7	-	5
ความเค็มรวม	mg/L	7.27	6.56	5.0 - 9.0	6.5 - 8.5
การนำไฟฟ้า	µS/cm	346	348	-	-
คุณสมบัติทางเคมี					
ปริมาณสารละลายออกซิเจน	mg/L	-	194	-	600
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	mg/L	68	70	-	300
ความกระด้างชั่วคราว as CaCO ₃	mg/L	68	52	-	-
ความกระด้างถาวร as CaCO ₃	mg/L	18	18	-	-
อัตราไนโตรเจนทั้งหมด as CaCO ₃	mg/L	68	52	-	-
คลอรีน	mg/L	70	75	-	250
คลอรีนคงเหลือ	mg/L	-	1.00	-	-
เหล็ก	mg/L	0.18	0.20	-	0.3
แมงกานีส	mg/L	0.17	0.14	1.0	0.4
ทองแดง	mg/L	-	0.01	-	2.0
สังกะสี	mg/L	-	ml	-	3.0
ซีลีเนียม	mg/L	-	9.2	-	230
ไนเตรต as NO ₃	mg/L	-	0.12	-	50

สำเนาออกต้อง
นายสมชาย นิตวิริยะกุล
หัวหน้างาน ร. รพ.ค.ค.



มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ณ จุดบริการน้ำดื่มหยอดเหรียญ

COMPANY LOGO



จุดบริการน้ำดื่มประปาสาธารณะ ณ บริเวณจอดรถแก่งสะพือ

ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย



การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข โดยการออกข้อกำหนดท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535



- เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แก้ไขฉบับที่ 2)พ.ศ. **2553**

กระบวนการอนุญาตผู้ประกอบการค้า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535



การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมดูแล
ด้านสุขลักษณะสำหรับสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว



การออกตรวจสอบ ติดตามด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ
ก่อนการอนุญาต สำหรับสถานประกอบการที่ยื่นขออนุญาตรายใหม่
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น

จุดแข็ง

- 1.** องค์กรมีความเข้มแข็ง มีการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร
- 2.** ผู้บริหารมีนโยบาย แผนการดำเนินงาน เป้าหมายที่ชัดเจน และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- 3.** เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีสมรรถนะ มีศักดิ์ศรี และมีความเป็นมืออาชีพ
- 4.** มีการสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
- 5.** ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน

ปัญหาอุปสรรค

- 1.** มีการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองข้างเคียงเร็วมาก
- 2.** วัฒนธรรม ความเชื่อของประชาชนในพื้นที่ที่เป็นอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พอสมควร
- 3.** มีประชากรแฝงเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น

ปัจจัยความสำเร็จ

- 1.** องค์กรมีความเข้มแข็ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 2.** ผู้บริหารมีนโยบาย แผนการดำเนินงาน เป้าหมายที่ชัดเจน และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- 3.** เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นมืออาชีพ
- 4.** มีภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง
- 5.** ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน



ความคาดหวัง

ต้องการพัฒนายกระดับคุณภาพการบริการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
การบริหารงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน ชุมชน และ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ที่ได้

พัฒนาระดับคุณภาพการบริการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ มีภาคีเครือข่าย
ที่เข้มแข็ง ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด



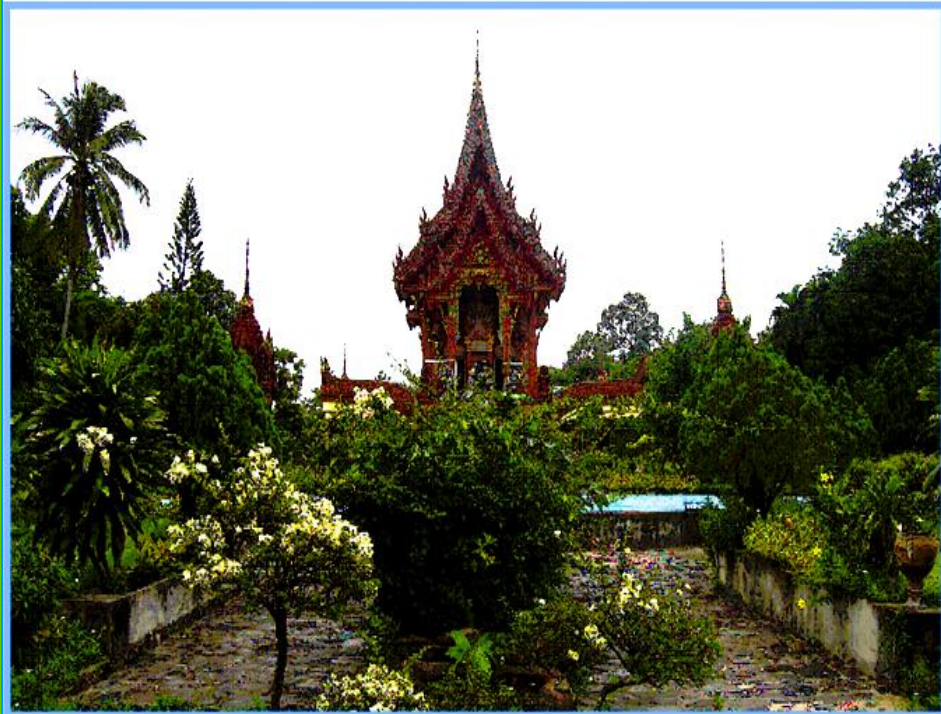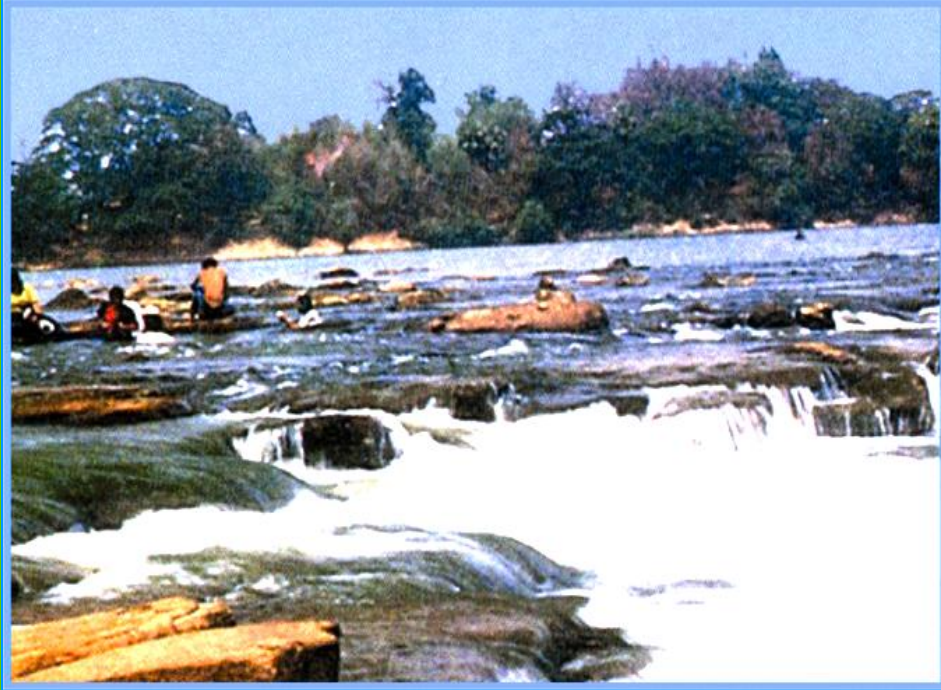

สวัสดี

ขอบคุณครับ

ว่าที่ร้อยตรีสมหมาย สืบสี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข